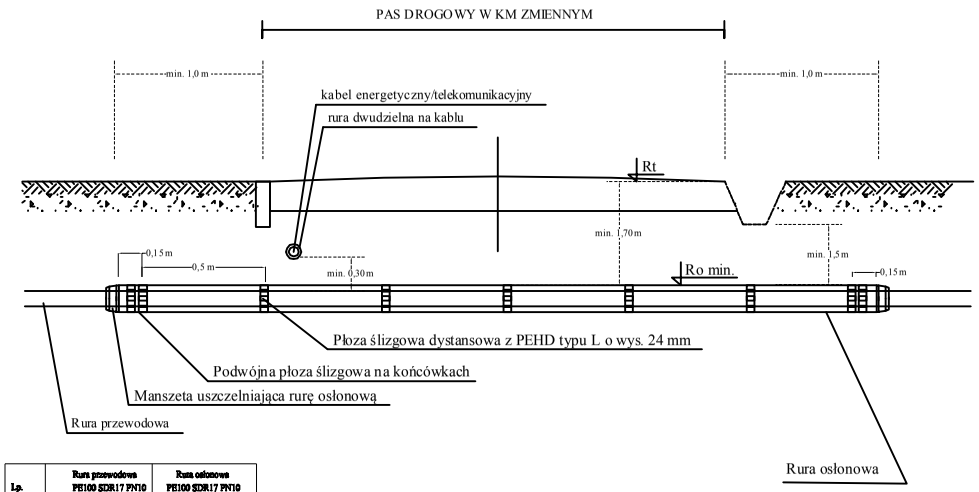

Lp.	Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10 /mm/	Rura osłonowa PE100 SDR17 PN10 /mm/
1	Dz110x6,6	Dz200x11,9
2	Dz90x5,4	Dz160x9,5
3	Dz75x4,5	Dz125x7,4
4	Dz63x3,8	Dz110x6,6
5	Dz50x3,0	Dz110x6,6
6	Dz40x2,4	Dz110x6,6

UWAGA

1. Płozy montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójne (0,15 m od końcówek) oraz pojedyncze co 0,5 m
2. Końce rury osłonowej zakończyć manszetą z EPDM z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej
3. Rury osłonowe dłuższe niż 12 m łączyć za pomocą muf elektrooporowych.
4. Rury osłonowe muszą wychodzić poza pas drogowy na odległość co najmniej 1 m.

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu	ROZENTAL, GRABOWO, WALDYKI, GM. LUBAWA			
Rysunek	SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ PRZEŚCIĄ BIURO CIĄGIEM POD DROGĄ			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0301/POOS/07		22
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0402/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 01.2019 r.	Strona: 50

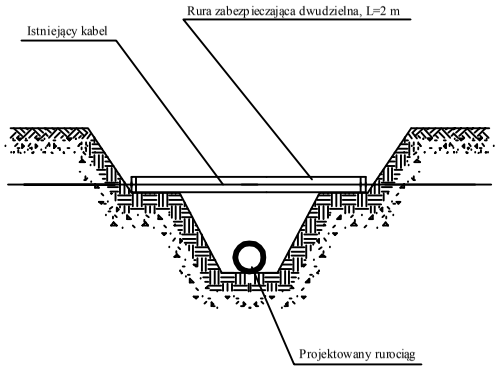

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu	ROZENTAL, GRABOWO, WALDYKI, GM. LUBAWA			
Rysunek	SCHEMAT SKRZYŻOWANIA Z KABLEM ENERGETYCZNYM/TELEKOMUNIKACYJNYM			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0301/POOS/07		23
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0402/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 01.2019 r.	Strona: 51